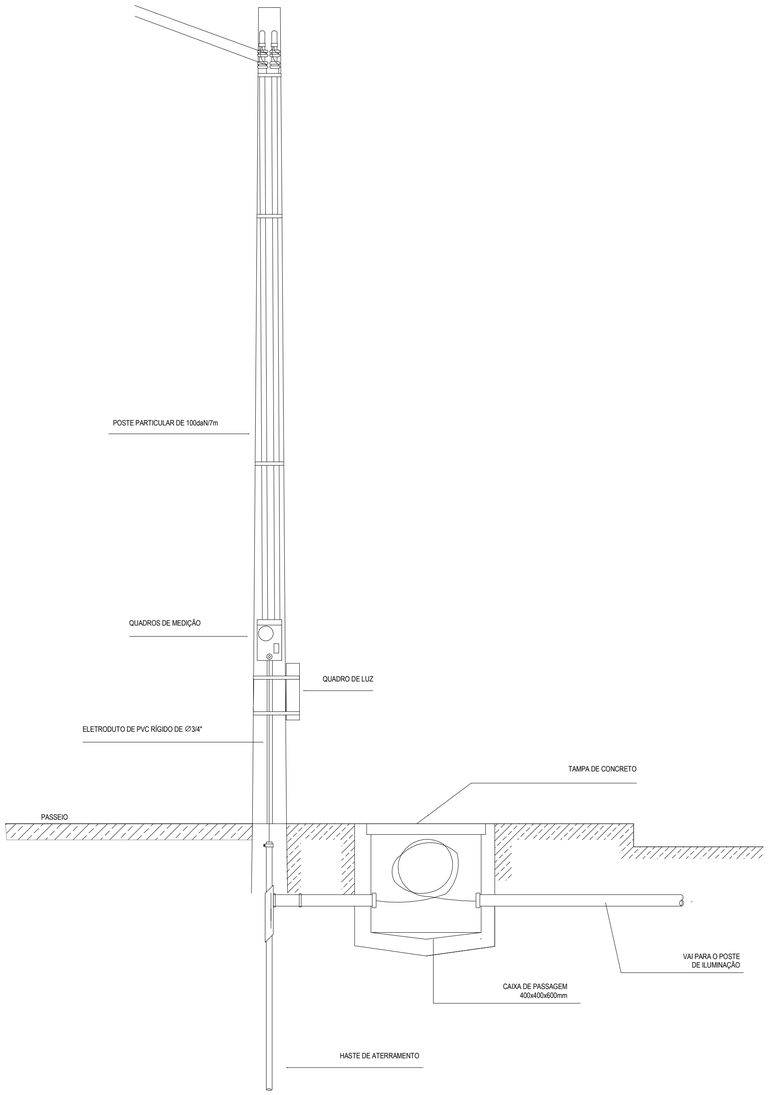

DETALHE ENTRADA DE SERVIÇO
S/ ESCALA

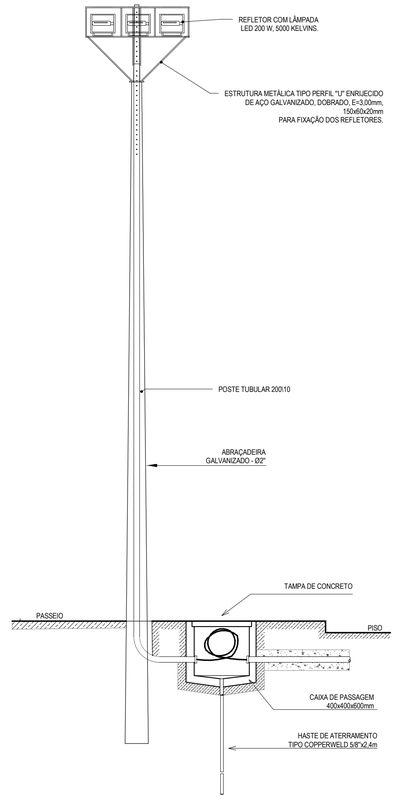

VISTA FRONTAL - POSTE COM 3 REFLETORES E 1 LUMINÁRIA
S/ ESCALA

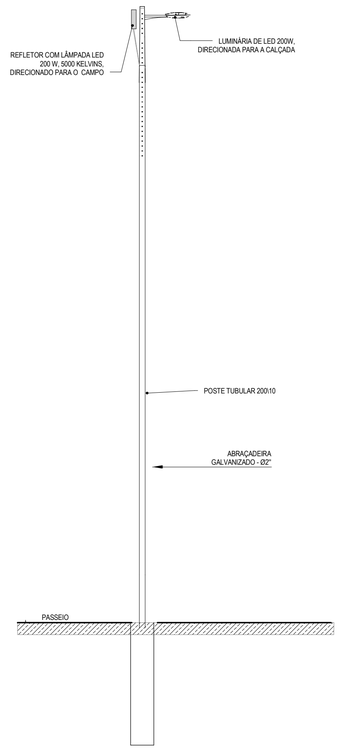

VISTA LATERAL - POSTE COM 3 REFLETORES E 1 LUMINÁRIA
S/ ESCALA



1. DUTOS COM DIÂMETROS VARIÁVEIS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O DIÂMETRO NOMINAL DOS CONDUTORES A SEREM INSTALADOS;
2. A PROFUNDIDADE DO DUTO DEPENDE DO TIPO DO MATERIAL DO DUTO E DA INCLINAÇÃO UTILIZADA;
3. CADA DUTO DEVE CONTER UM CIRCUITO COMPLETO, PARA CADA CIRCUITO DEVE HAVER UM DUTO RESERVA;
4. OS DUTOS DEVEM SER VEDADOS NAS EXTREMIDADES PARA EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA OU ANIMAIS. O MATERIAL DE VEDAÇÃO NÃO DEVE PREJUDICAR O ISOLAMENTO DO CONDUTOR;
5. A ANGULAÇÃO DE 1º PARA DRENAGEM DEVE SER UTILIZADA SOMENTE PELOS DUTOS DE FERRO, FIBROCIMENTO OU PVC. OS DUTOS EM PEAD NÃO NECESSITAM POSSUIR ANGULAÇÃO.
6. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE ELETRODUTO ENTERRADO
S/ ESCALA

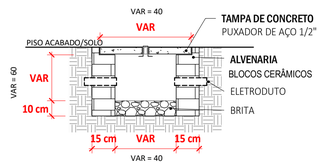

CAIXA DE PASSAGEM CORTE AA
S/ ESCALA

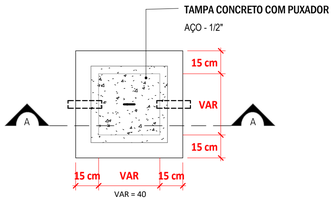

CAIXA DE PASSAGEM PLANTA BAIXA
S/ ESCALA

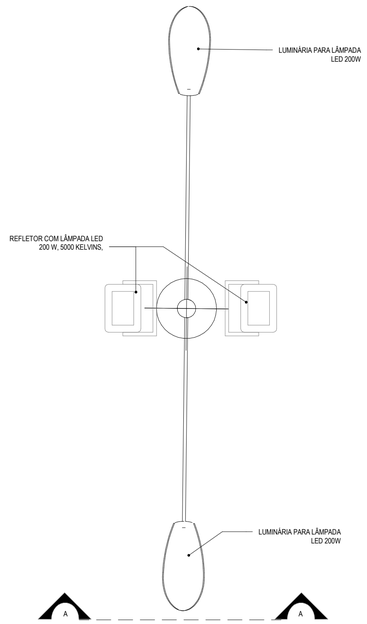

PLANTA BAIXA - POSTE COM 2 LUMINÁRIAS E 2 REFLETORES
S/ ESCALA

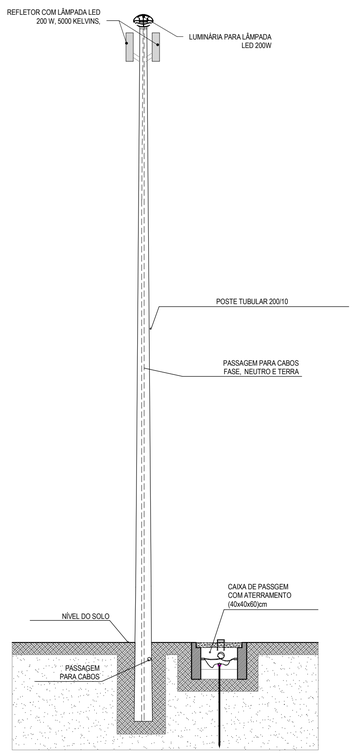

CORTE AA - POSTE COM 2 LUMINÁRIAS E 2 REFLETORES
S/ ESCALA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA	PROPRIETÁRIO
LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067	

APROVAÇÃO

GEOPAC
AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2430, SALAS 301
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA-CE
FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO - TIPO B

PROJETO:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARENINHA PADRÃO TIPO B

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:
CAIXA DE PASSAGEM CORTE AA
CAIXA DE PASSAGEM PLANTA BAIXA
CORTE AA - POSTE COM 2 LUMINÁRIAS E 2 REFLETORES
PLANTA BAIXA - POSTE COM 2 LUMINÁRIAS E 2 REFLETORES.
VISTA FRONTAL - POSTE COM 3 REFLETORES E 1 LUMINÁRIA
VISTA LATERAL - POSTE COM 3 REFLETORES E 1 LUMINÁRIA

LOCAL:	DATA:	PRANCHA:
ARACATI-CE	SET/21	02/02
DESENHO: ALANA PRADO	ESCALA: INDICADO	ARQUIVO: