




BLOCO 2  
1:50

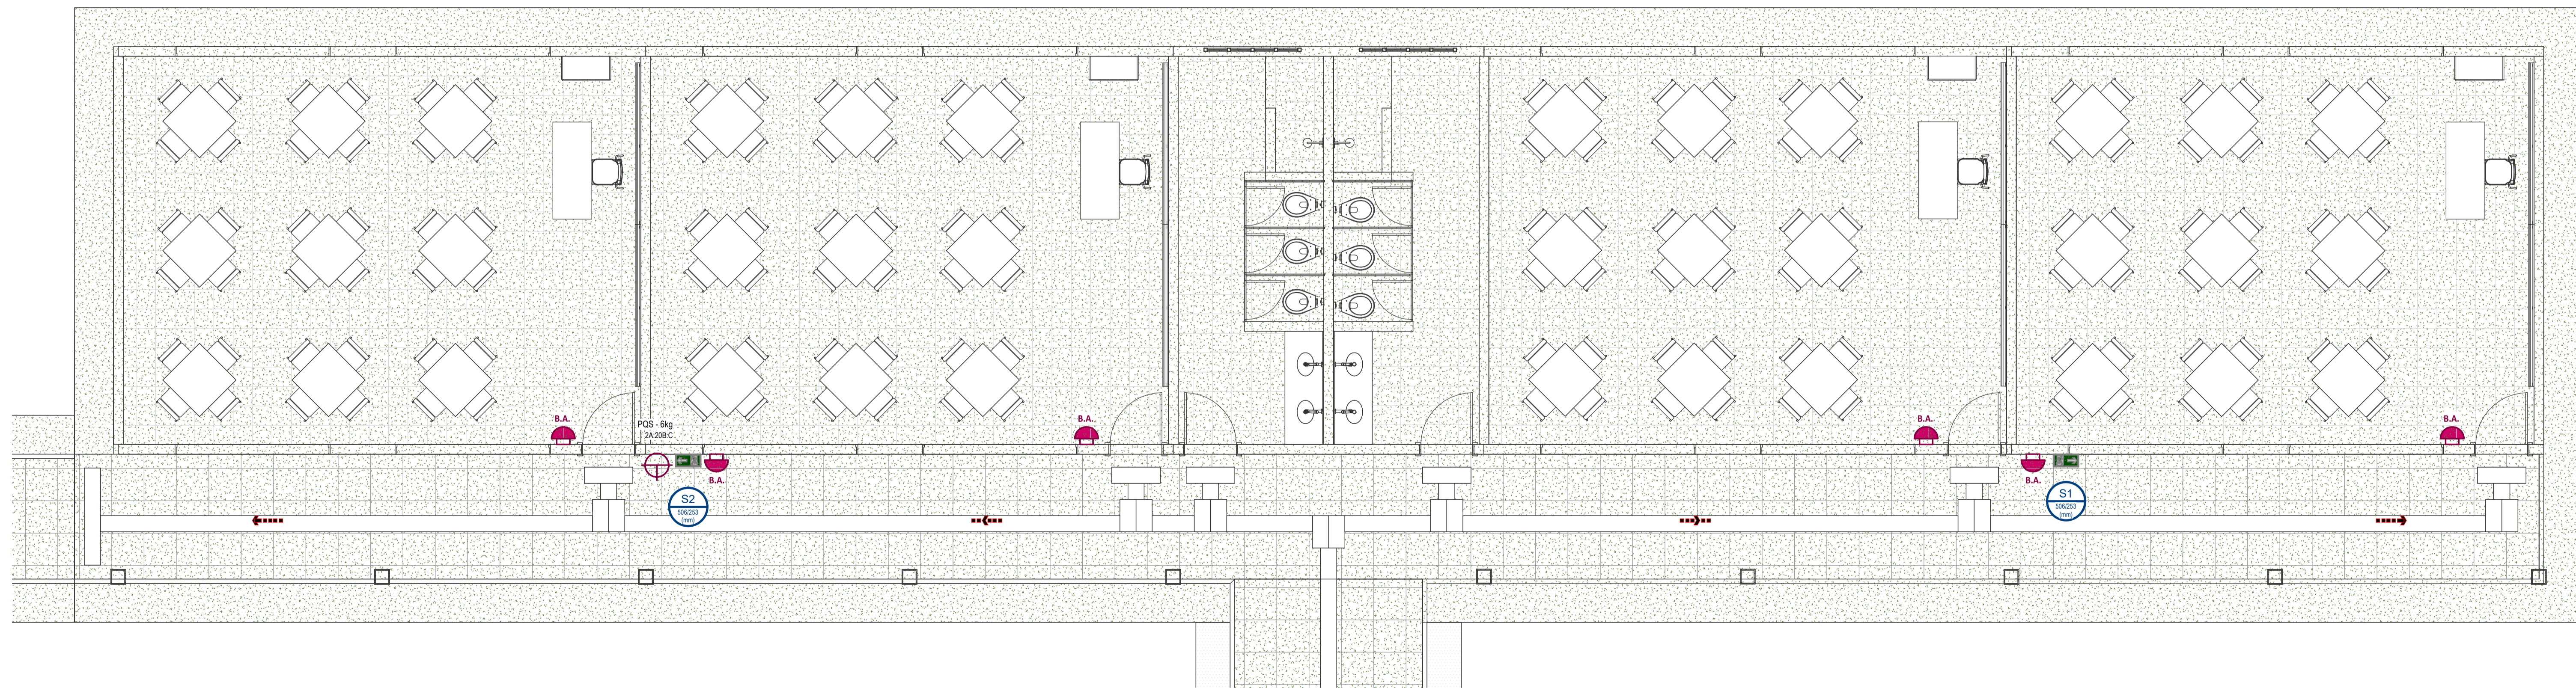

BLOCO 3  
1:50

**LEGENDA DE SÍMBOLOS**

NOME DO CORTE N° DA PRANCHA  
 SOBRE, DESCE E PASSA ENTRE OS PAVIMENTOS  
 SOBRE E DESCE ANTO NO MESMO PAVIMENTO  
 COLUNA  
 BITOLA  
 SÍMBOLOS DAS COLUNAS  
 HD-1  
 SPK - Sprinkler  
 DRE - Disco dos Sprinkler


S1 - Sít. de Detecção e Alarme de Incêndio  
 S2 - Sistema de Gás  
 CÓDIGO SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
 DIMENSÕES

B.A. - LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA (AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS) INSTALADA NA PAREDE A NO MÍNIMO 2,30m.

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA FINAL DA ROTA

ABRIGIO DE PROTEÇÃO CONTRA INTENSIDADES PARA EXTINTOR  
 EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS DE PÓ, GÁS CARBÔNICO E ÁGUA  
 PÓ  
 CO<sub>2</sub>  
 ÁGUA

TUBULAÇÃO DE GÁS  
 TUBULAÇÃO DE GÁS, COBRE CLASSE "1". USAR SOLDA FOSFOP. E TUBULAÇÕES EM COBRE CLASSE "1" PARA ø22 E 28mm. E COBRE COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,8mm PARA ø32mm.

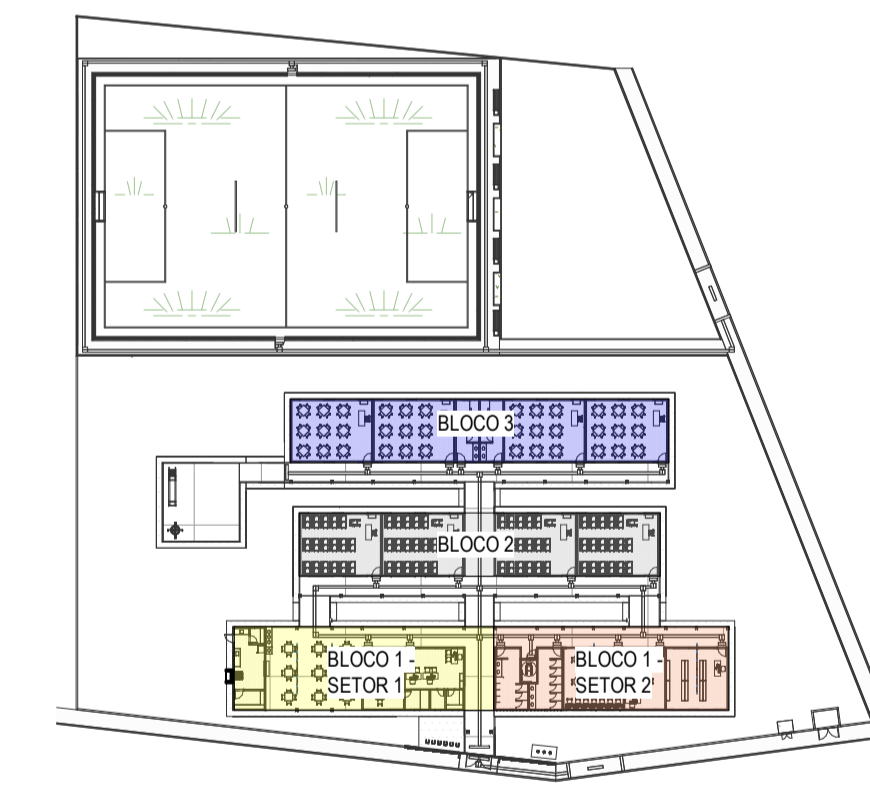

**PLANTA CHAVE**  
1:750

**ASSINATURAS E APROVAÇÃO**

PROJETISTA:   
 LEONARDO SILVEIRA LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL - RFP: 0601581067

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 APROVAÇÃO: \_\_\_\_\_

**GEO PAC** R. PEDRO ANTONIO TOMAZ NYRSEL, CAL. 311, BAIRRO ALCEGA, FORTALEZA, CE. FONE: 81.331.1212/3111. GEO.PAC@GEO.PAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EEF VIRGINIA UCHOA VOLTA  
 PROJETO: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
 IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:  
 BLOCO 2  
 BLOCO 3  
 PLANTA CHAVE

LOCAL: ARACATI/CE  
 DATA: 02/2022  
 ESCALA: INDICADA

PRANCHA A1 Estendido - 1000 x 600 mm